



EMPFEHLUNGEN

- Auf sauberen, gesunden und erkennbar trockenen Händen anwenden
- Kein Schmuck, Fingernägel kurz halten, kein Nagellack, keine künstlichen Fingernägel
- Kurze Ärmel
- Tragen von Handschuhen schließt das Waschen und Desinfizieren der Hände nicht aus

DURCHFÜHRUNG DER HANDEDESINFEKTION

- Vor Patientenkontakt
- Vor aseptischen Verfahren
- Nach dem Risiko einer Exposition gegenüber einer biologischen Flüssigkeit
- Nach Patientenkontakt
- Nach Kontakt mit Patientenumgebung


PURELL VF+ HYGIENISCHES HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL

- Konform mit EN 12791 2x45s mit erweiterter 3-Stunden-Wirksamkeit
- Bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid
- Mit Vitamin E und feuchtigkeitsspendendem Glycerin angereichert

CHIRURGISCHES HÄNDEDESINFEKTIONS-PROTOKOLL FÜR PURELL® VF+ Hygienisches Händedesinfektionsmittel

PHASE 1: WASCHEN

Phase Eins wird beim ersten Waschen des Tages oder bei erkennbarer Verschmutzung der Hände angewendet.

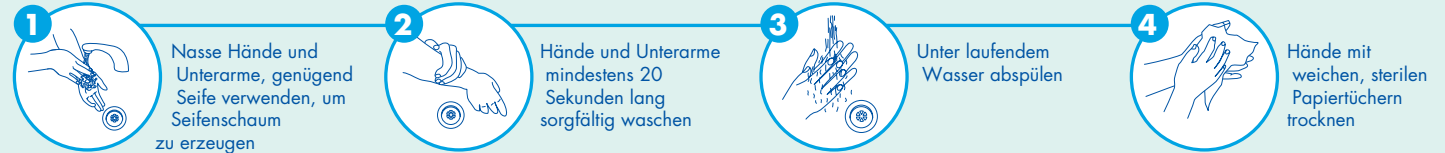


HÄNDE MÜSSEN NACH PHASE EINS VOLLKOMMEN TROCKEN SEIN

PURELL VF+ Hygienisches Händedesinfektionsmittel muss im Anschluss an das erste Waschen des Tages, zwischen chirurgischen Verfahren, sofern die Hände nicht erkennbar schmutzig sind, oder wenn ein Handschuh während eines Verfahrens durchstochen oder zerrissen wurde, angewendet werden.

Wenn die Hände nach einem chirurgischen Verfahren erkennbar schmutzig sind, müssen Phase Eins und Phase Zwei durchgeführt werden.

PHASE 2: VORBEREITUNG DER HÄNDE AUF CHIRURGISCHE VERFAHREN MIT PURELL VF+ HYGIENISCHES HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL

Umfasst zwei Phasen: Phase 1 einschließlich Ellbogen / Phase 2 ohne Ellbogen (Hände + Handgelenke)

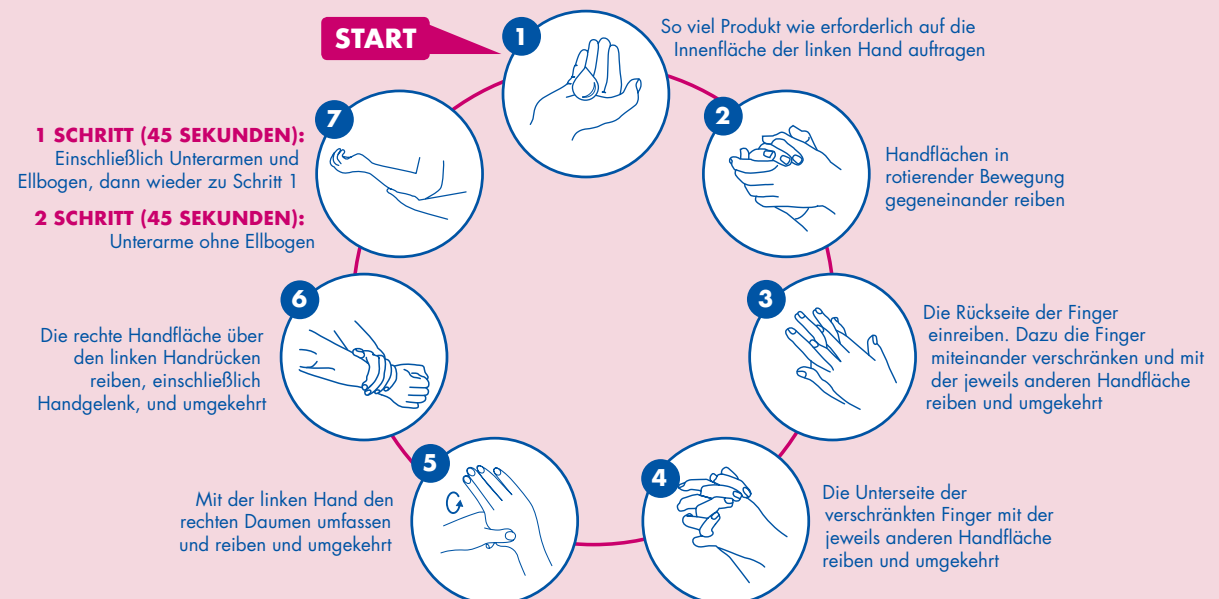

So viel Produkt wie erforderlich auftragen, dass die Hände und Unterarme durch das Reiben der Hände bedeckt werden. Hände und Unterarme müssen während des gesamten Verfahrens mit PURELL VF+ Hygienisches Händedesinfektionsmittel feucht bleiben. Falls erforderlich, Produkt während des Prozesses erneut auftragen.

©2017. GOJO Industries, Inc.
Alle Rechte vorbehalten. UT-VF-SUR-DE-V1